




# Zoom réglementation

## QUELLE DISTANCE DE SÉCURITÉ AUX MATÉRIAUX COMBUSTIBLES RESPECTER DANS LE CADRE DE LA MISE EN OEUVRE D'UN ÉLÉMENT DE DÉPART PTR ?

Pour information, voici **les longueurs de dépassement minimales** afin de respecter les distances de sécurité par rapport aux matériaux combustibles.

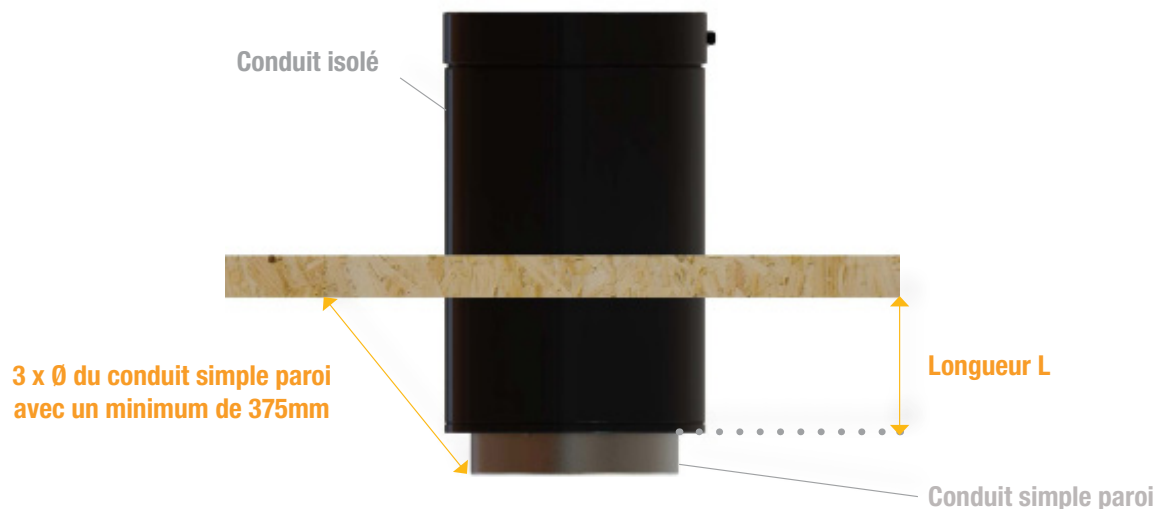

Ø intérieur Conduit isolé	80		100		130		150				180			200		
Ø extérieur Conduit isolé	140		160		190		210				240			260		
Ø conduit simple paroi	80	80	100	100	130	80	100	130	150	125	150	153	180	150	153	200
L (mm)	280	250	280	230	290	180	210	240	340	200	290	300	420	260	270	470

Pour connaître la longueur de dépassement à respecter pour des pièces sur mesure, merci de prendre contact avec votre agence.